



SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.

Váš list číslo/zo dňa:

Naše číslo: 021001667
Vybavuje/linka: Ing.Hlavková, 0907 888 641
podatelna@sevak.sk

Žilina:
18.01.2021

Vec Zákaz vypúšťania zrážkových vôd do splaškovej kanalizácie

Vážený pán starosta,
spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. (ďalej SEVAK) vybudovala v obci **Klokočov** v rámci stavby „**Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc**“ splaškovú kanalizáciu, **ktorá je dimenzovaná a slúži výhradne pre odvádzanie splaškovej vody (voda z obydľí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a podobne).**

Z tohto dôvodu je zakázané vypúšťať do splaškovej kanalizácie zrážkové, drenážne a balastné vody, otvárať počas dažďa za účelom odvedenia zrážkovej vody poklapy revízných kanalizačných šácht v komunikáciách, prípadne poklapy revízných šácht na kanalizačných prípojkách. Vypúšťanie týchto vôd do splaškovej kanalizácie spôsobuje, že počas dažďa, topenia sa snehu, zvýšenia hladiny podzemnej vody splašková kanalizácia kolabuje. Čerpacie stanice, potrubia nestačia odvádzať odpadovú vodu a **v najnižšie položených miestach potrubia splaškovej kanalizácie dochádza k vytekaniu nariadenej odpadovej vody na terén do nehnuteľností.**

SEVAK každoročne vynakladá nemalé finančné prostriedky na utesňovanie splaškovej kanalizácie, na vyhľadávanie neoprávneného odvádzania vody zo striech, spevnených plôch, komunikácií, drenáží, kontroluje každú podozrivú nehnuteľnosť zadymovacím a kamerovým zariadením a v prípade zistenia zasiela vlastníčkovi nehnuteľnosti výzvu na odpojenie zrážkových vôd od splaškovej kanalizácie.

SEVAK v roku 2021 za účelom odpojenia zrážkových vôd od splaškovej kanalizácie zahájil informačnú kampaň, v rámci ktorej bude od 01/2021 do 07/2021 všetkým odberateľom ku faktúre za vodné a stočné prikladať informačný leták a zverejní na svojom webovom sídle elektronickú formu letáku. **Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu :**


- Zverejnením elektronickej formy letáku na webovej stránke Vašej obce (viď príloha e-mailu)
- Umiestnením letáku v papierovej forme v priestoroch obecného úradu (leták Vám doručia pracovníci SEVAK- u v 01 - 03/2021)

Veríme, že táto informačná kampaň, aj s Vašou pomocou, prispeje k zlepšeniu funkčnosti splaškovej kanalizácie v obci.

Tento list Vám zasielame výhradne elektronickou formou.

Ďakujeme za spoluprácu a ostávame s pozdravom

SEVEROSLOVENSKÉ
VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
Borucká cesta 1180
010 57 ŽILINA


Ing. Miroslav Kundrik
generálny riaditeľ

Príloha: 1x leták



SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. (SEVAK) vybudovala vo Vašej obci **SPLAŠKOVÚ KANALIZÁCIU**.

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

- ➔ slúži na odvádzanie výlučne splaškovej odpadovej vody
- ➔ nie je dimenzovaná na odvádzanie vody z atmosférických zrážok (vody z povrchového odtoku), z drenáží a pod.
- ➔ musí byť tesná a odolná voči natekaniu inej ako splaškovej odpadovej vody.

SEVAK vynakladá nemalé prostriedky na jej utesňovanie, vyhľadávanie neoprávneného odvádzania vody zo striech, spevnených plôch, komunikácií, drenáží. Vyzýva odberateľov k odpojeniu zrážkových vôd od splaškovej kanalizácie.

SPLAŠKOVÁ VODA


je použitá voda z obydlií a služieb, z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a podobne.

ZÁSAHY DO SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

- ➔ **je zakázané** aby sa počas dažďa za účelom odvedenia dažďovej vody otvárali poklopy v revízných kanalizačných šachtách v komunikáciách, poklopy revízných šácht na kanalizačných prípojkách.

HAVARIJNÝ STAV SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

vzniká, ak sa do nej odvádzajú voda, ktorá nie je splaškovou vodou počas dažďa, topenia sa snehu, zvýšenia hladiny podzemnej vody. Čerpacie stanice nestačia prečerpávať a potrubia odvádzajú nadmerné množstvo vôd a v najnižšie položených miestach potrubia splaškovej kanalizácie dochádza k vytekaniu nariadenej odpadovej vody na terén a do nehnuteľností.

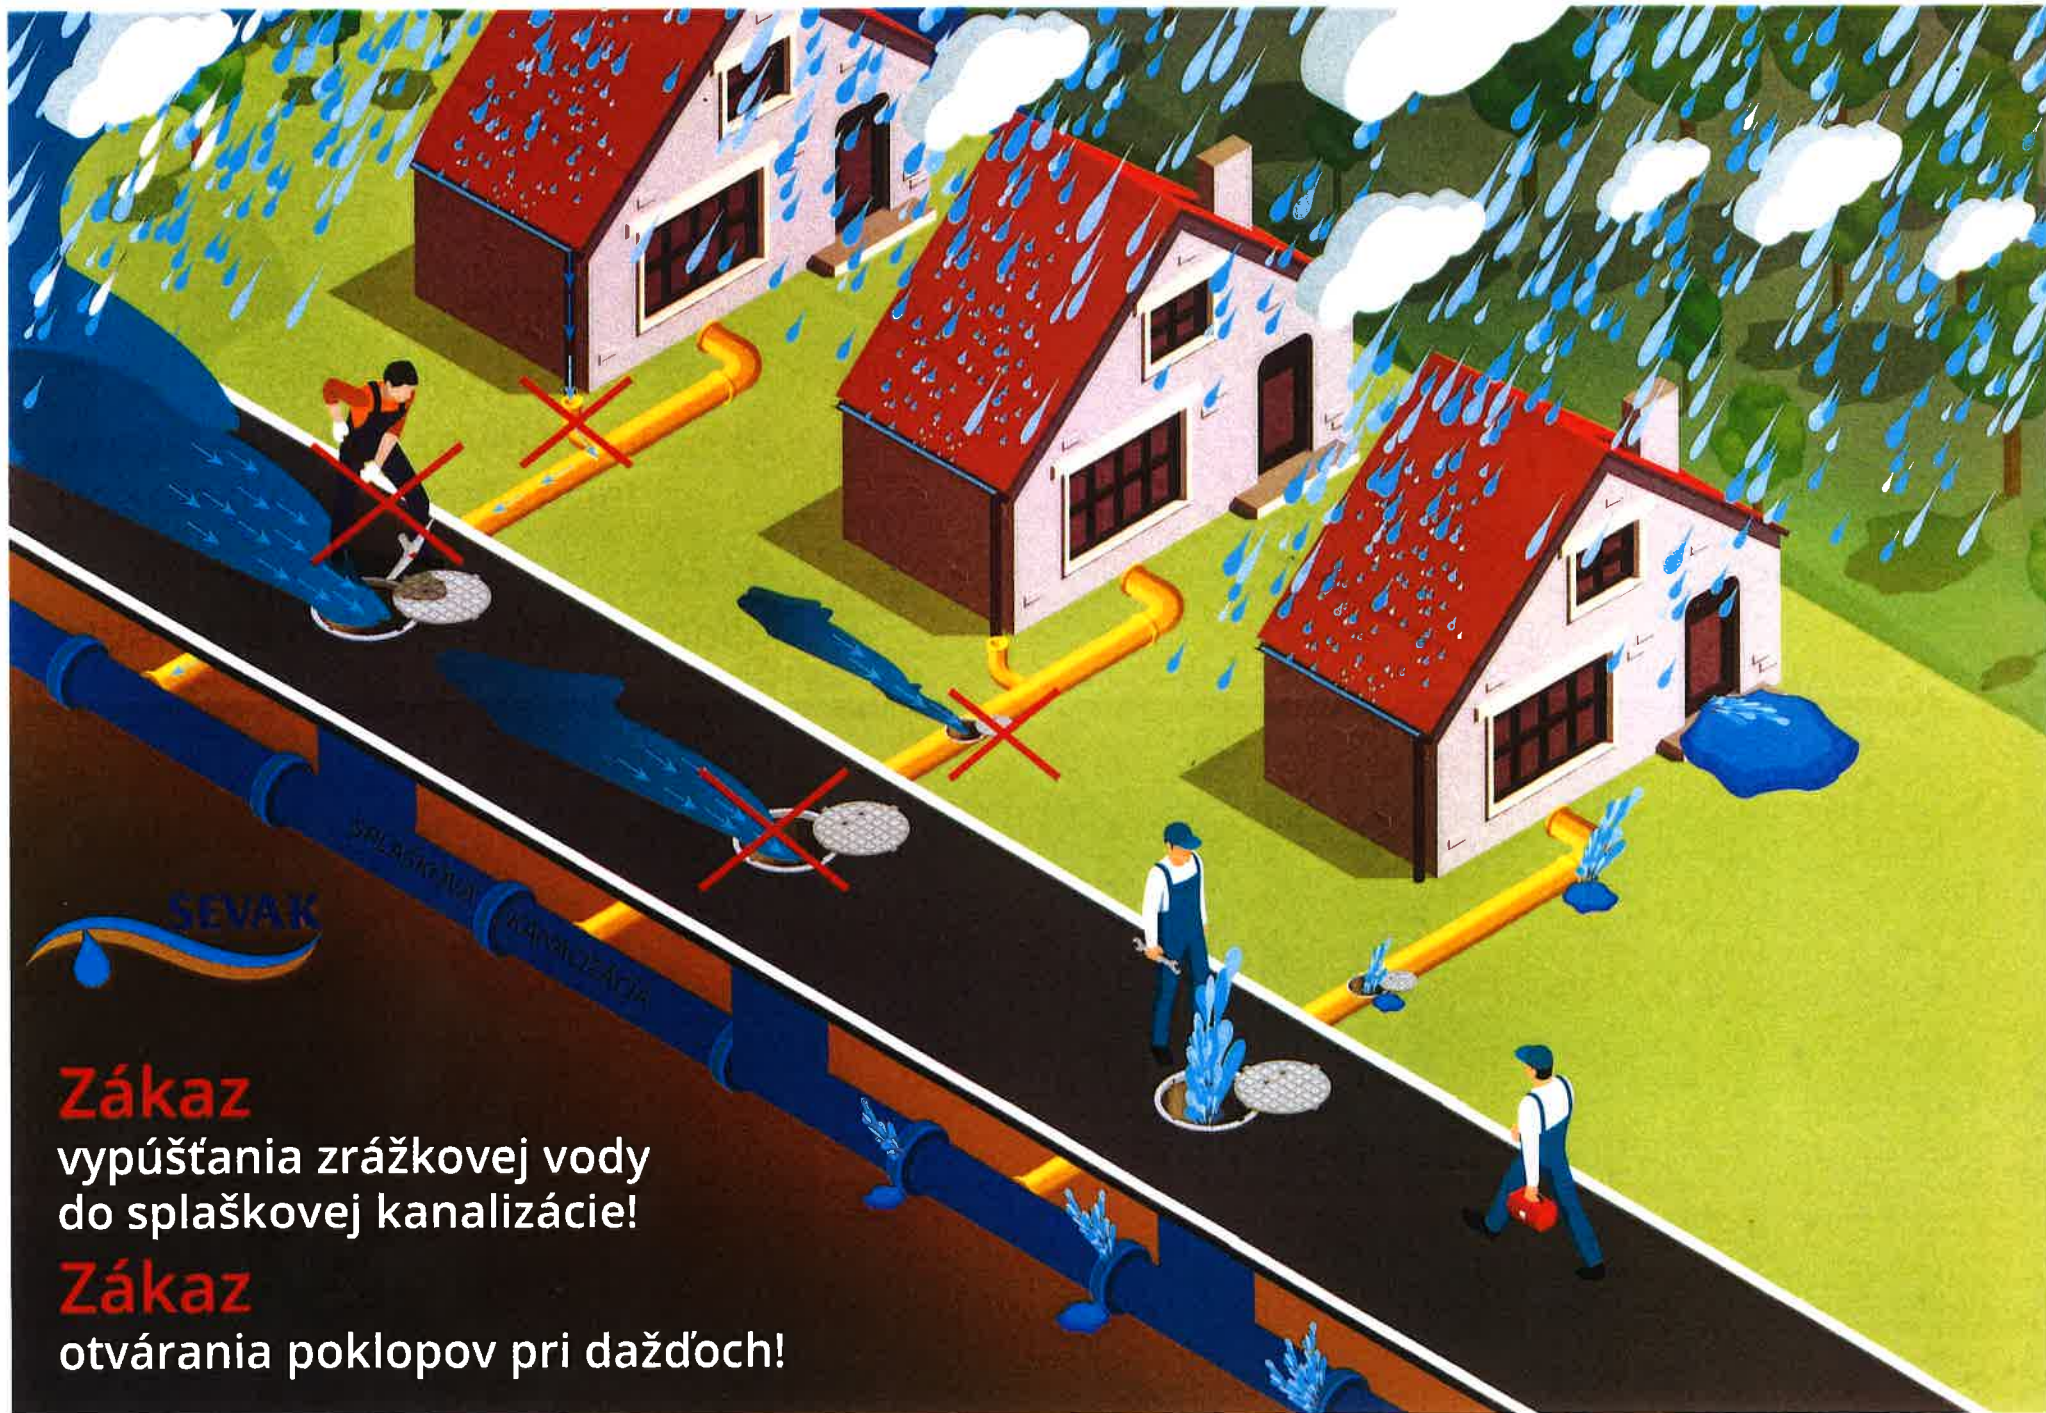

Zákaz

vypúšťania zrážkovej vody
do splaškovej kanalizácie!

Zákaz

otvárania poklopov pri dažďoch!